

## 工程联系通知单

共 1 页 第 1 页

装订线

建设单位	天路投资发展(宜兴)有限公司			通知单号	01
工程名称	宜兴模架科技产业园			设计编号	
子项名称				日期	2021.05
涉及相关专业	<input type="checkbox"/> 建筑	<input checked="" type="checkbox"/> 结构	<input type="checkbox"/> 电气	<input type="checkbox"/> 给排水	<input type="checkbox"/> 暖通
变更图号单号	结施-01				
出具原因分类	<input checked="" type="checkbox"/> 建设单位要求 <input type="checkbox"/> 外部审查要求 <input type="checkbox"/> 监理/施工合理建议并经甲方批准 <input type="checkbox"/> 设计原因 <input type="checkbox"/> 其他				

## 修改内容:

增设行车的车间柱间支撑由圆钢改为角钢,做法参见图集19SG518-3。上柱柱间支撑参见第93页ZC28做法,下柱柱间支撑参见第72页ZC5做法,详见附件。

装订线

暖通  
给排水  
电气  
结构  
建筑  
会签栏

装订线

广东省建设工程勘察设计出图专用章  
单位名称: 广州黄埔建筑设计院有限公司  
业务范围: 建筑行业(建筑工程)甲级  
资质证书编号: A144056669  
有效期至: 2021年12月31日



广州黄埔建筑设计院有限公司

GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD

项目负责人  
Project chief专业负责人  
Special Field in Charge设计更改人  
Design专业审核人  
Approved

中书


3

双


中书

3


双

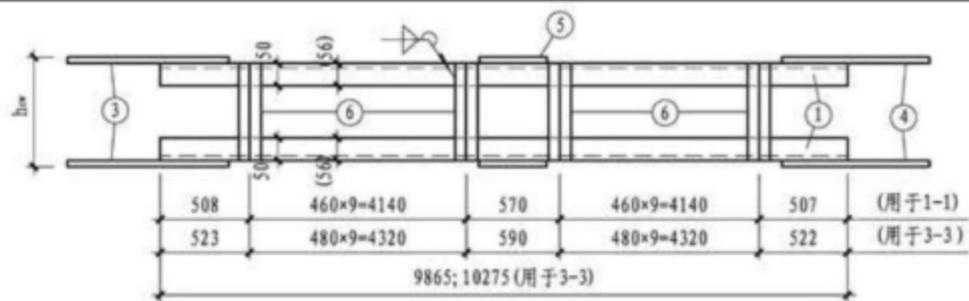

1-1、3-3

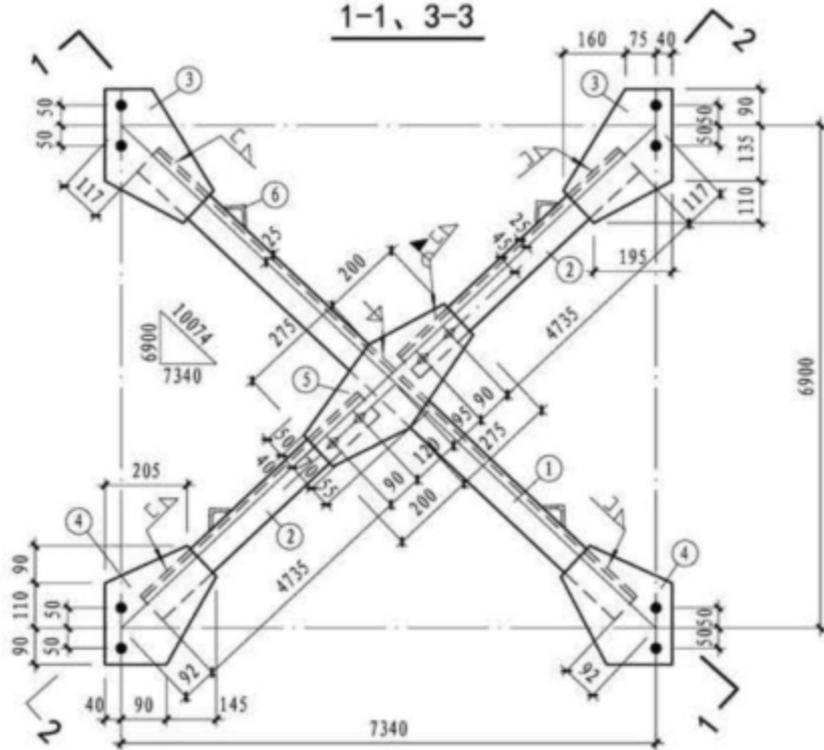


ZC5

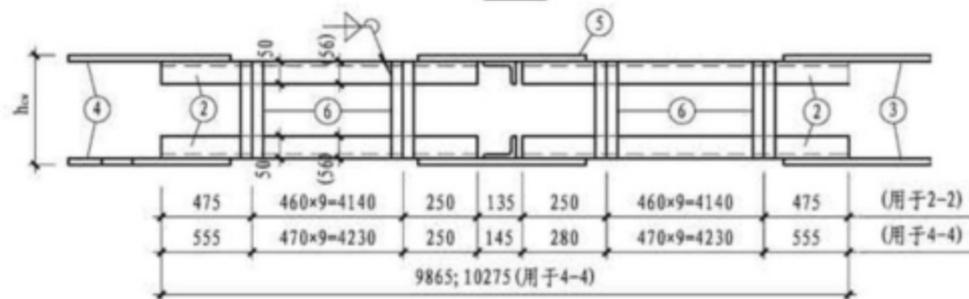

2-2、4-4

材料表

构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)			构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重					正	反	单重	共重	总重
ZC5	1	L80×50×6	9865	2		58.5	117	457	ZC6	1	L90×56×6	10275	2		69.0	138	512
	2	L80×50×6	4865	2	2	28.9	116			2	2	34.0	136				
	3	-275×8	335	4		5.8	23			3	4	6.9	28				
	4	-275×8	290	4		5.0	20			4	4	6.2	25				
	5	-215×8	475	2		6.4	13			5	2	8.4	17				
	6	L63×6	740	40		4.2	168			6	40	4.2	168				

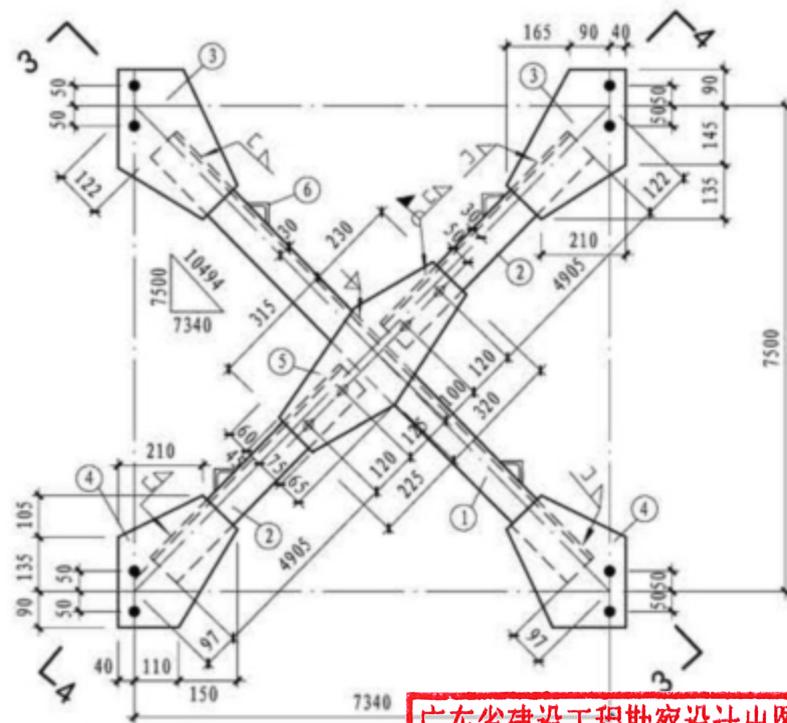


ZC6

广东省建设工程勘察设计出图专用章  
 单位名称: 广州黄埔建筑设计院有限公司  
 业务范围: 建筑行业(建筑工程)甲级  
 资质证书编号: A144056669  
 有效期至: 2021年12月31日


1. 本图所有未注明角焊缝的焊缝均按角焊缝处理。
2. 本图所有未注明的螺栓孔直径均按标准图集执行。
3. 抗震设防烈度为8度以下时, 杆件②③④由三面围焊改为在肢背肢的  
双面侧焊缝。
4. 在加工⑥号零件的长度L时, 应按柱截面的腹板高度 $h_w$ 减去2块支撑  
连接板的厚度进行计算, 但在本图材料表中暂按 $L=760-2 \times 8=744\text{mm}$   
(取740mm)估算其重量。
5. 未注明的杆端边距为40mm。

柱间支撑ZC5、ZC6详图

图集号 19G518-3

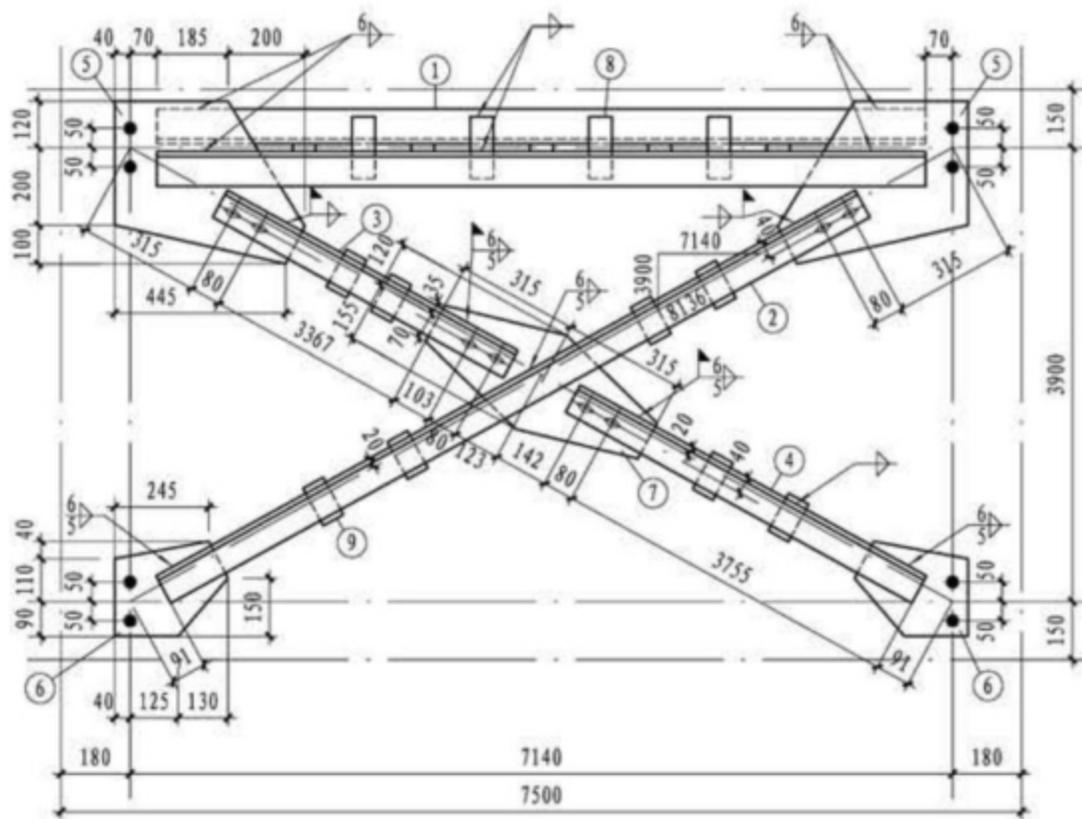

ZC28

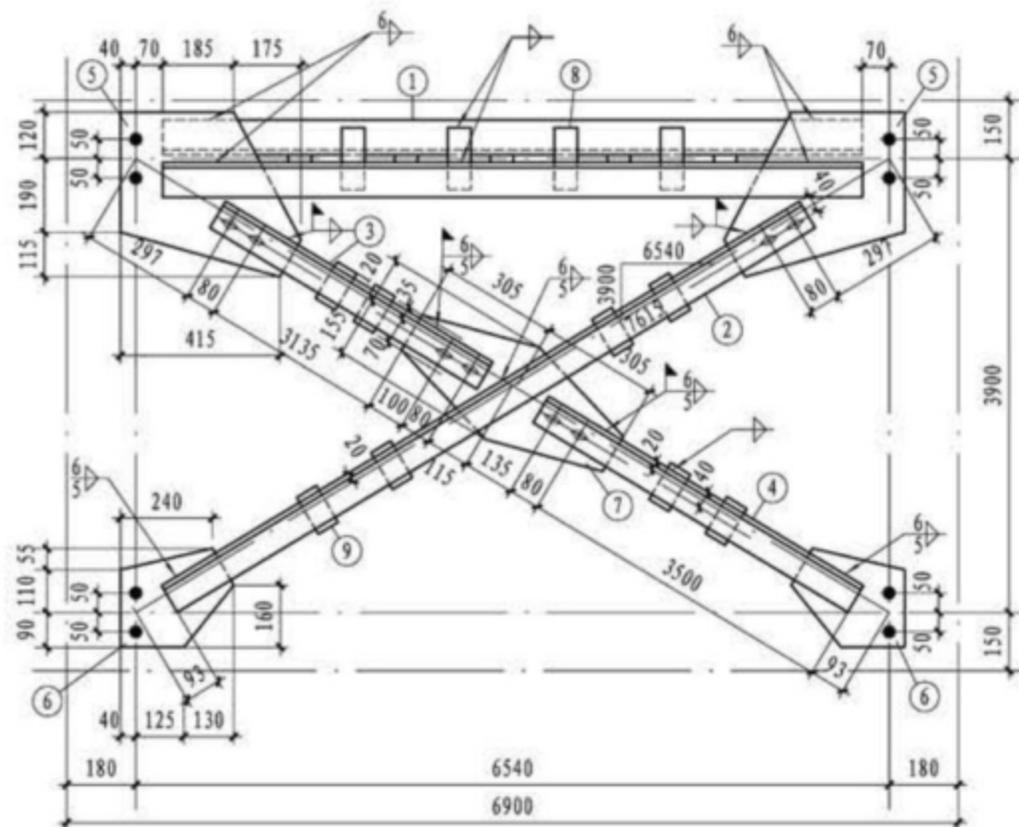

ZC28a

材 料 表

构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)			构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重					正	反	单重	共重	总重
ZC28	1	L90×6	7000	2		58.5	117	352	ZC28a	1	L90×6	6400	2		53.4	107	329
	2	L75×5	7770	1	1	45.2	90			2	L75×5	7265	1	1	42.3	85	
	3	L75×5	3710	1	1	21.6	43			3	L75×5	3475	1	1	20.2	40	
	4	L75×5	3875	1	1	22.5	45			4	L75×5	3620	1	1	21.1	42	
	5	-420×8	495	2		13.0	26			5	-425×8	470	2		12.5	25	
	6	-240×8	295	2		4.4	9			6	-255×8	295	2		4.7	9	
	7	-275×10	630	1		13.6	14			7	-275×10	610	1		13.2	13	
	8	-60×8	160	9		0.6	5			8	-60×8	160	9		0.6	5	
	9	-60×8	95	8		0.4	3			9	-60×8	95	8		0.4	3	

广东省建设工程勘察设计出图专用章  
 单位名称：广州黄埔建筑设计院有限公司  
 业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级  
 资质证书编号：A144056669  
 有效期至：2021年12月31日

未注明的角焊缝焊脚尺寸为5mm。  
 未注明长度的焊缝一律满焊。  
 未注明的螺栓为M16，孔径为 $\phi 17$ 。  
 未注明的杆端边距为40mm。  
 用于抗震设防烈度为8度地区时，杆件  
 ②③④两端改为三面围焊。

柱间支撑ZC28、ZC28a详图

图集号 19G518-3